

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
z up. 
Prz. mgr inż. Przemysław Białas
ZASTĘPCA
KOMENDANTA POWIATOWEGO

.....
Zatwierdzam, dnia 14 kwietnia 2025 r.

**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W KRASNYMSTAWIE**

WYDZIAŁ OPERACYJNO – ROZPOZNAWCZY



**INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA
POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO
ZA 2024 R.**

KRASNYSTAW, kwiecień 2025

KOMENDANT TOWAROWY
Przedsiębiorstwa Państwowego

z nr

Przedsiębiorstwa Państwowego
SŁUŻBA

KOMENDANT TOWAROWY

I. Położenie powiatu, powierzchnia, ludność i podział administracyjny

Powiat krasnostawski położony jest w południowo wschodniej części województwa lubelskiego i graniczy: od północy z powiatem Świdnik i Chełm, od wschodu z powiatem Chełm, od południa z powiatem Zamość i Biłgoraj, od zachodu z powiatem Lublin i Świdnik. Położenie geograficzne wyznaczają współrzędne od 22° 47' 02" do 23° 27' 10" długości geograficznej wschodniej i od 50° 52' 19" do 51° 07' 19" szerokości geograficznej północnej.

Obszar chroniony KP PSP Krasnystaw obejmuje wyżej wymienione jednostki samorządowe, które administruje Starostwo Powiatowe Krasnystaw z siedzibą mieszczącą się przy ul. Sobieskiego 3 w Krasnymstawie. W skład obszaru chronionego wchodzi również sąsiadujące z terenem powiatu krasnostawskiego: południowa część gminy Rejowiec Fabryczny, południowa część gminy Rejowiec oraz zachodnia część gminy Leśniowice – są to rejony administrowane przez powiat chełmski.

Powierzchnia ogólna powiatu krasnostawskiego wynosi 1031,5 km², natomiast liczba mieszkańców /stałych i czasowych/ wynosi 60079 /s-58912, c-1167/, w tym: w mieście Krasnystaw 17406, mieście Izbica 1681 a pozostałe 40 992 zamieszkuje w gminach powiatu. Gęstość zaludnienia na terenie powiatu wynosi 58,2 osoby/km² z czego najwięcej na terenie miasta Krasnystaw 413,4 osób/km².

Szczegółowy układ powierzchni, ludności i gęstości zaludnienia powiatu Krasnystaw przedstawia poniższa tabela (stan na dzień 31 grudnia 2024 r.):

Lp.	Miasto / Gmina	Powierzchnia [km ²]	Ludność [osób]	Gęstość zaludnienia [osób/km ²]
1	Miasto Krasnystaw	42,1	17406	413,4
2	Miasto Izbica	9,46	1681	177,7
3	Fajstówice	70,7	4448	62,9
4	Gorzków	96,7	3216	33,3
5	Gmina Izbica	128,84	6135	47,6
6	Krasnystaw	150,8	8242	54,7
7	Kraśniczyn	110,1	3476	31,6
8	Łopiennik Górny	106,2	3672	34,6
9	Rudnik	88,5	2888	32,6
10	Siennica Różana	98,4	3954	40,2
11	Żółkiewka	129,7	4961	38,2
Razem:		1031,5	60079	58,2

Do najdalej położonych miejscowości obszaru chronionego od siedziby KP PSP w Krasnymstawie należy zaliczyć:

- w kierunku zachodnim m. Huta, gm. Żółkiewka - 33 km;
- w kierunku wschodnim m. Olszanka, gm. Kraśniczyn - 29 km;
- w kierunku północnym m. Leszczanka, gm. Rejowiec Fabryczny - 24 km;
- w kierunku południowym m. Bzowiec, gm. Rudnik - 34 km.

II. Charakterystyka kompleksów leśnych

Lasy na terenie powiatu krasnostawskiego administrowane są przez dwa nadleśnictwa, tj.:

- Nadleśnictwo Krasnystaw z siedzibą w Krasnymstawie przy ul. Leśnej 1,
- Nadleśnictwo Chełm z siedzibą w Chełmie przy ul. Hrubieszowskiej 123.

Powyższe nadleśnictwa należą do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.

Nadleśnictwo Krasnystaw zaliczone jest do III kategorii zagrożenia pożarowego lasów. W skład Nadleśnictwa wchodzi 12 leśnictw oraz jedno Gospodarstwo Szkółkarskie. Powierzchnia lasów państwowych na terenie powiatu krasnostawskiego przedstawia się następująco:

- Leśnictwo Pańska Dolina – 261,5 ha (teren Gminy Izbica),
- Leśnictwo Namule – 1190,61 ha (teren Gmin Krasnystaw, Izbica, Gorzków),
- Leśnictwo Gorzków 703,16 ha – (teren Gmin Gorzków, Rudnik, Krasnystaw, Żółkiewka),
- Leśnictwo Bończa – 1178,16 ha (teren Gminy Kraśniczyn),
- Leśnictwo Borek – 1131,78 ha (teren Gmin m. Krasnystaw, Krasnystaw, Kraśniczyn, Siennica Różana),
- Leśnictwo Siennica – 760,59 ha (teren Gmin Siennica Różana, Krasnystaw),
- Leśnictwo Żulin – 790,58 ha (teren Gmin Łopiennik Górny, Krasnystaw),
- Leśnictwo Rejowiec – 5,00 ha (teren Gminy Łopiennik Górny),
- Leśnictwo Orłów – 1221,85 ha (teren Gmin Izbica, Kraśniczyn);
- Leśnictwo Niemienice – 1263,10 ha (teren Gmin Gorzków, Krasnystaw, Łopiennik Górny),
- Leśnictwo Łosienne – 817,00 ha (teren Gmin Gorzków, Łopiennik Górny),
- Leśnictwo Łaziska – 35,03 ha (teren Gminy Kraśniczyn).

Ogółem powierzchnia lasów państwowych na terenie powiatu krasnostawskiego wynosi 9358,35 ha. Powierzchnia lasów niepaństwowych wynosi 5100 ha.

Nadleśnictwo Chełm administruje na terenie powiatu krasnostawskiego leśnictwo Wierzchowiny, którego powierzchnia wynosi 1792 ha. Powierzchnia lasów niepaństwowych wynosi 260 ha.

Łączna powierzchnia lasów państwowych administrowanych przez Nadleśnictwa Krasnystaw i Chełm na terenie powiatu krasnostawskiego wynosi 11150,35 ha, natomiast powierzchnia lasów niepaństwowych wynosi 5360 ha.

Ogólnie wszystkie lasy zajmują powierzchnię 16510,35 ha, tj. 165,1 km², co stanowi 16,01% ogólnej powierzchni powiatu krasnostawskiego.

Największe zagrożenie pożarowe lasów występuje w okresie wiosennym i letnim w związku z wypalaniem suchych traw na łąkach i nieużytkach oraz w związku z wypalaniem ściernisk po żniwach. Zagrożenie pożarowe lasów może wystąpić również poprzez zaproszenie ognia przez osoby spacerujące po lesie.

III. Charakterystyka zagrożenia powodziowego

1. Ogólna charakterystyka powiatu krasnostawskiego pod względem zagrożenia powodziowego

Rzeki występujące na terenie powiatu krasnostawskiego.

Powiat krasnostawski jest dość bogaty w wody powierzchniowe jak i źródłowe. Na terenie powiatu znajduje się dorzecze rzeki głównej Wieprz. Długość całkowita rzeki Wieprz wynosi 303,2 km, z czego na terenie tutejszego powiatu długość rzeki wynosi 44 km.

Rzeka Wieprz przepływa przez:

- gminę Izbica,
- gminę Krasnystaw,
- miasto Krasnystaw,
- gminę Łopiennik Górny.

Na terenie powiatu występują także rzeki, które wchodzą w skład dopływów rzeki Wieprz, są to następujące ciek wodne:

- Wojsławka, długość na terenie powiatu – 20,90 km, przepływa przez:
 - gminę Kraśniczyn,
 - gminę Krasnystaw,
 - miasto Krasnystaw.
- Siennica, długość – 23 km (całość na terenie powiatu), przepływa przez:
 - gminę Siennica Różana,
 - gminę Krasnystaw.
- Żółkiewka, długość – 33,51 km (całość na terenie powiatu), przepływa przez:
 - gminę Żółkiewka,
 - gminę Gorzków,
 - gminę Krasnystaw,
 - miasto Krasnystaw.
- Łopa, długość około 12,7 km (całość na terenie powiatu), przepływa przez:
 - gminę Łopiennik Górny.
- Wolica, długość na terenie powiatu około 10,37 km, przepływa przez:
 - gminę Izbica.
- Rejka, długość na terenie powiatu około 5,20 km przepływa przez:
 - gminę Łopiennik Górny.

Łączna długość cieków wodnych na terenie powiatu wynosi około 149,68 km.

Warunki pogodowe.

Na Wyżynie Lubelskiej, łącznie z Roztoczem, a co za tym idzie i na terenie powiatu krasnostawskiego przeważają kontynentalne cechy klimatu. Krótkie są tu przejściowe pory roku, a lato i zima zaczynają się wcześniej i trwają najdłużej w kraju (lato około 100 dni). Wartość usłonecznienia wynosi 50% w skali rocznej (miesiące o największym usłonecznieniu to: czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień). Najcieplejsze miesiące to: czerwiec, lipiec, sierpień, natomiast najzimniejszym miesiącem jest styczeń. Opady atmosferyczne są stosunkowo niewielkie, przy czym wyraźnie zaznacza się przewaga letnich nad zimowymi. Na miesiące letnie przypada 40% opadów całorocznych jednakże stanowią one także czas najdłuższych okresów bez opadów. Zimą śnieg utrzymuje się około 70 dni, przez okres około 1,5 miesiąca.

Tereny zalewowe, wały przeciwpowodziowe.

Na podstawie danych otrzymanych z poszczególnych urzędów gmin i oceny własnej, powierzchnia terenów zalewowych wynosi około 493 ha, z czego 97% stanowią tereny rolnicze (użytki zielone, łąki, pastwiska w dolinie rzeki Wieprz oraz w dorzeczach dopływów) około 3% terenu zagrożonego stanowią obszary zabudowane.

Tereny zalewowe występują na terenie:

- miasta Krasnostaw,
- gminy Krasnostaw,
- gminy Izbica,
- gminy Łopiennik Górny.

Ciekiem wodnym stwarzającym największe zagrożenie powodziowe na terenie powiatu jest rzeka Wieprz. Na terenie miasta Krasnegostawu są wyznaczone poziomy ostrzegawczy i alarmowy, które przedstawiają się następująco:

- poziom ostrzegawczy - 420 cm,
- poziom alarmowy - 470 cm.

Na terenie miasta Krasnegostawu zlokalizowane są również wały przeciwpowodziowe, które obejmują koryto rzeki Wieprz na długości 1,2 km oraz koryto rzeki Żółkiewka na długości 1,2 km.

2. Ocena zaistniałych zdarzeń powodziowych

Ocena zdarzeń powodziowych obejmuje dane tabelaryczne z ostatnich 5 lat, tj. lata 2020 ÷ 2024, które miały miejsce na terenie działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie z uwzględnieniem następujących informacji dotyczących ilości zdarzeń, miejsca zdarzenia, przyczyny zdarzenia, ilości osób poszkodowanych, ilość obiektów zatopionych.

Lp.	Rok wystąpienia zdarzenia	Miejsce zdarzenia	Ilość zdarzeń	Przyczyna zdarzenia		Ilość osób poszkodowanych	Ilość obiektów zatopionych w tym:					
				gwałtowne opady atmosferyczne	gwałtowne przybory wód, zatory lodowe		ogólna ilość obiektów	budynki użyteczności publicznej	budynki zamieszkania zbiorowego	gospodarstwa rolne	mieszkania	skażenie wód i gleby substancjami chemicznymi na skutek zatopienia magazynów substancji, zakładów produkcyjnych, usługowych itp.
1.	2020	Gm. Fajslawice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021		1	1	0	0	1	0	0	0	1	0
	2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2023		1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	2024		9	9	0	0	9	0	0	2	6	0
2.	2020	Gm. Gorzków	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	2021		1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
	2022		1	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	2020	Gm. Izbica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021		12	11	1	0	11	0	0	3	8	0
	2022		1	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	2023		3	3	0	0	3	0	0	0	0	0
	2024		1	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4.	2020	M. Krasnystaw	10	10	0	0	2	1	0	0	1	0
	2021		7	6	1	0	6	1	0	1	4	0
	2022		3	3	0	0	1	0	0	0	1	0
	2023		7	6	1	0	7	0	0	0	1	0
	2024		5	5	0	0	5	0	0	0	3	0
5.	2020	Gm. Krasnystaw	3	3	0	0	2	0	0	1	1	0
	2021		5	5	0	0	1	0	0	0	1	0
	2022		2	2	0	0	1	0	0	1	0	0
	2023		1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	2024		1	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6.	2020	Gm. Kraśniczyn	2	2	0	0	2	0	0	1	1	0
	2021		4	4	0	0	3	0	0	1	2	0
	2022		1	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	2023		3	3	0	0	3	0	0	1	2	0
	2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	2020	Gm. Łopiennik Górny	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0
	2021		3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	2022		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	2023		3	3	0	0	3	0	0	0	0	0
	2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	2020	Gm. Rudnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021		2	2	0	0	2	0	0	1	1	0
	2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2024		1	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9.	2020	Gm. Siennica Różana	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
	2021		3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2023		1	1	0	0	1	0	0	0	1	0
	2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	2020	Gm. Żółkiewka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021		5	4	1	0	5	0	0	0	5	0
	2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2023		2	2	0	0	2	0	0	1	0	0
	2024		7	6	1	0	7	0	0	0	7	0

3. Ocena miejscowych zagrożeń powodziowych

Zagrożenie powodziowe występujące na terenie powiatu, jest powodowane głównie poprzez wody roztopowe oraz wody opadowe, a także przez zatory lodowe.

Wody opadowe są to wody, które opadają na ziemię w postaci deszczu, śniegu, gradu lub rosy.

Roztopy, zjawisko występujące wiosną, od momentu, kiedy średnia dobową temperatura powietrza przekroczy 0°C aż do całkowitego stopienia się pokrywy śnieżnej i lodowej. Roztopom towarzyszą spływy wód roztopowych i wiosenne wezbrania rzek.

Zator lodowy, spiętrzenie się kry lodowej na rzece wskutek zatamowania jej swobodnego spływu przez jakąś przeszkodę. W Polsce zatory lodowe tworzą się zwykle w dolnych odcinkach Wisły i Bugu, ponieważ w czasie gdy w górnym biegu rzeki kra już topnieje i zaczyna spływać, dolny bieg rzeki jest nadal zlodzony, co powoduje spiętrzenie napływającej kry.

Obszary na terenie powiatu krasnostawskiego zagrożone powodzią:

1. **Miasto Krasnystaw** – dorzecze rzeki Wieprz, obejmujące ulice: Grobla, Lwowska, Przemysłowa, Miodowa, Łąkowa, Nieczaja, Krótka, Rejowiecka, Partyzantów, Rieczna, Zawieprze, Kościuszki, Kołowrót, Pszczela, Błonia, Kacza, Mostowa, Gawryłowa, Zaulek Nadrzeczny, Przeskok, Torowa.
2. **Gmina Krasnystaw** – dorzecze rzeki Wieprz, obejmujące miejscowości: Latyczów, Stężyca Nadwieprzańska, Stężyca Łęczyńska, Wincentów oraz dolina rzeki Wojsławki obejmująca miejscowość Małochwiej Duży.
3. **Gmina Izbica** – dorzecze rzeki Wieprz, obejmujące miejscowości: Izbica (ul. Kronlanda, Zielona, Gminna), Romanów, Tarnogóra, Wirkowice.
4. **Gmina Łopiennik Górny** – dorzecze rzeki Wieprz, obejmujące miejscowości: Łopiennik Dolny, Łopiennik Podleśny, Borowica, Dobryniów.

Ogólna powierzchnia zalewowa w przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego na terenie powiatu wynosi 493 ha. Na terenie wymienionym powyżej zagrożonych zalaniem jest około 160 obiektów (budynki mieszkalne, gospodarstwa rolne, obiekty magazynowe).

4. Wnioski (dotyczące zagrożenia powodziowego)

Na podstawie przedstawionych powyżej informacji dotyczących zaistniałych zdarzeń na terenie powiatu Krasnystaw możemy stwierdzić, że w latach 2020 ÷ 2024 zanotowano 115 zdarzeń związanych z zagrożeniem powodziowym. Spowodowane były one gwałtownymi opadami atmosferycznymi (110 zdarzeń), oraz gwałtownymi przyborami wód i zatorami lodowymi (5 zdarzenia). Na podstawie analizy stwierdzono, że największą ilość zdarzeń tj. 43 zanotowano w roku 2021 (najwięcej zalanych i zagrożonych obiektów), natomiast najmniejszą ilość zdarzeń tj. 9 w 2022 r. Przeważająca ilość zdarzeń w 2021 roku spowodowana była częstymi i gwałtownymi opadami deszczu w okresie wiosennym i letnim. W wyniku tego tworzyły się duże rozlewiska, z których spływająca woda zalewała piwnice budynków oraz całe gospodarstwa a także przemieszczała się do głównych rzek powiatu, a przez to podniósł się poziom wód w poszczególnych rzekach, który spowodował

zagrożenie powodziowe. W 2021 r. największe zagrożenie wystąpiło na terenie gminy Izbica oraz miasta Krasnystaw.

W związku z realnym zagrożeniem powodziowym na terenie powiatu krasnostawskiego, należy utrzymywać w gotowości i odpowiednim wyposażeniu magazyny przeciwpowodziowe oraz aktualizować na bieżąco porozumienia z dostawcami piachu. Ponadto należy rozważyć zakup mobilnych wałów przeciwpowodziowych oraz budowę polderów, tj. obszarów w dolinach rzek przeznaczonych do zalania w razie powodzi w celu ochrony innych terenów, najczęściej miast. Rozlanie się fali powodziowej na większym terenie powoduje jej splaszczanie i zmniejszenie groźby przerwania wałów w innym miejscu.

Należy kontynuować akcję polegającą na informowaniu administratorów obiektów użyteczności publicznej położonych na terenach poszczególnych gmin aby prowadzili działania polegające na sprawdzaniu i oczyszczaniu urządzeń i instalacji odprowadzających wody roztopowe, opadowe oraz zabezpieczaniu obiektów budowlanych przed skutkami wyżej wymienionych zagrożeń.

5. Inne zagrożenia

Nad terenem powiatu krasnostawskiego przebiegają trasy lotów szkoleniowych samolotów wojskowych oraz trasy lotów samolotów pasażerskich.

Przez powiat krasnostawski przebiegają linie przesyłowe gazu ziemnego o wysokim ciśnieniu, które w przypadku zaistnienia rozszczelnienia mogą powodować zagrożenia wybuchowe i pożarowe. Zastosowany system połączeń gazociągów stanowi układ pozwalający na całodobowe przesyłanie gazu, bez przerw spowodowanych np. awarią jednego z odcinków.

Na terenie powiatu zagrożenia pożarowe i inne miejscowe zagrożenia mogą wystąpić również podczas transportu materiałów niebezpiecznych. Przez teren powiatu przebiegają następujące szlaki komunikacji drogowej, po których odbywa się transport materiałów niebezpiecznych:

- Nr 17 Lublin – Krasnystaw – Zamość,
- Nr 812 Krasnystaw – Chełm,
- Nr 842 Krasnystaw – Kraśnik,
- Nr 846 Krasnystaw – Hrubieszów.

Na terenie powiatu krasnostawskiego, głównym węzłem komunikacji drogowej jest miasto Krasnystaw. Tu krzyżują się drogi krajowe i wojewódzkie Nr 17, 842, 846, 812. Przez miasto przebiega główne połączenie pomiędzy Lublinem a Zamościem i do granicy państwa.

Przez teren powiatu przebiegają następujące szlaki kolejowe:

- Rejowiec Fabryczny – Zamość, długość około 30 km (trakcja spalinowa),
- ponadto szlak kolejowy (bocznica) prowadzi do zakładu przemysłowego – Oddział „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej.

Na terenie powiatu krasnostawskiego istnieje również niebezpieczeństwo związane z możliwością wystąpienia zagrożeń innych niż pożarowe. Na obszarze powiatu zlokalizowane są zakłady, które użytkują substancje chemiczne. Zagrożenia w tych

zakładach mogą powstać w związku z awarią instalacji i uwolnienia substancji chemicznych. Zdarzenia takie mogą zagrozić okolicznym skupiskom ludzkim oraz środowisku naturalnemu.

W związku z posiadaniem substancji niebezpiecznych największe zagrożenie występuje w zakładach:

- Krajowa Grupa Spożywcza S.A., Oddział "Cukrownia Krasnystaw" w Siennicy Nadolnej (olej opałowy 3 – mazut, kwas siarkowy, wodorotlenek sodu, siarka granulowana, pył cukrowy),
- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie (amoniak, kwas azotowy, wodorotlenek sodu, ług sodowy, podchloryn sodu, pył mleczny),
- Cersanit S.A Sp. z o.o. w Krasnymstawie (kwas solny, wodorotlenek sodu, podchloryn sodu),
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie (podchloryn sodu).

Ponadto na terenie powiatu krasnostawskiego funkcjonują obiekty użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego takie jak: domy pomocy społecznej, placówki służby zdrowia, szkoły, żłobki, przedszkola, ośrodki kultury, sale widowiskowe, pawilony handlowe, kościoły, muzeum, hotele, internaty, domy dziecka. Są to obiekty zaliczane do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III i ZL V w których w czasie pożaru może powstać zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Na terenie powiatu zlokalizowane są również budynki i obiekty budowlane zaliczane do wysokich i wysokościowych tj.:


- ELEWARR Spółka z o.o. w Warszawie, Oddział w Krupcu – budynek magazynowy (wysokościowy – h=57,6 m),
- Krajowa Grupa Spożywcza S.A., Oddział "Cukrownia Krasnystaw" w Siennicy Nadolnej – silos z wieżą operacyjną (wysokościowy – h=57,98 m),
- FTK Sp. z o.o. w Krasnymstawie w upadłości – budynek magazynowy (wysoki – h=28 m).

IV. Analiza porównawcza sytuacji pożarowej i innych miejscowych zagrożeń za lata 2022 – 2024.

Na terenie działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie w latach 2021 – 2023 zanotowano następującą ilość zdarzeń:

Rok \ Rodzaj zdarzenia	Pożar	Inne miejscowe zagrożenie	Alarm fałszywy	Ogólna ilość zdarzeń
2022	228	568	34	830
2023	162	501	24	687
2024	198	449	31	678

Porównanie poszczególnych lat przedstawia poniższy wykres:

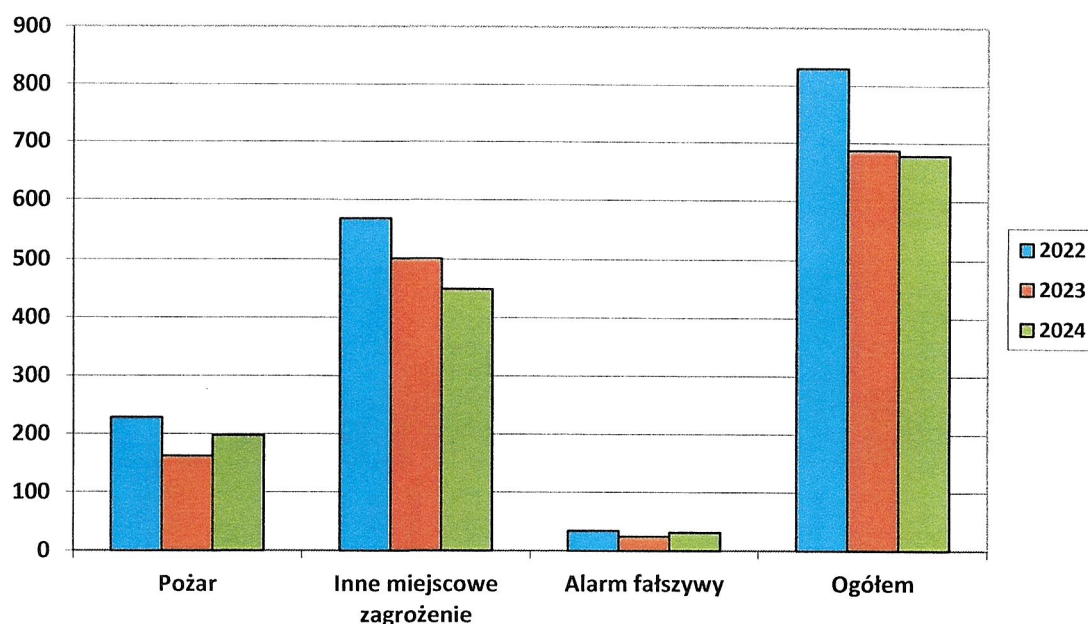


Podział ilość interwencji w rozbiciu na poszczególne miesiące w latach 2022 – 2024 w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:


MIESIĄC	POŻAR			INNE MIEJSCOWE ZAGROŻENIE			ALARM FAŁSZYWY			OGÓLNA ILOŚĆ ZDARZEŃ		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Styczeń	19	6	17	44	47	23	3	0	2	66	53	42
Luty	18	10	12	80	33	18	8	0	1	107	43	31
Marzec	62	32	29	50	24	16	3	2	1	125	58	46
Kwiecień	14	16	15	35	16	29	1	0	0	50	32	44
Maj	15	12	17	36	29	23	2	3	7	55	44	47
Czerwiec	8	12	11	35	27	62	0	1	3	43	40	76
Lipiec	15	18	16	59	61	123	4	3	4	79	82	143
Sierpień	17	16	8	56	127	48	5	9	7	79	152	63
Wrzesień	7	5	18	34	32	39	3	1	2	44	38	59
Październik	7	9	17	45	32	27	0	0	1	52	41	45
Listopad	10	8	24	35	40	20	4	4	1	50	52	45
Grudzień	19	18	14	59	33	21	1	1	2	80	52	37
RAZEM	228	162	198	568	501	449	34	24	31	830	687	678

Poniżej przedstawiono porównawcze wykresy dotyczące wyżej wymienionych informacji, z podziałem - każdy rodzaj zdarzenia w odrębnej tabeli (pożary, inne miejscowe zagrożenia, alarmy fałszywe, ogólna ilość zdarzeń).


Ilość pożarów w poszczególnych miesiącach danego roku:

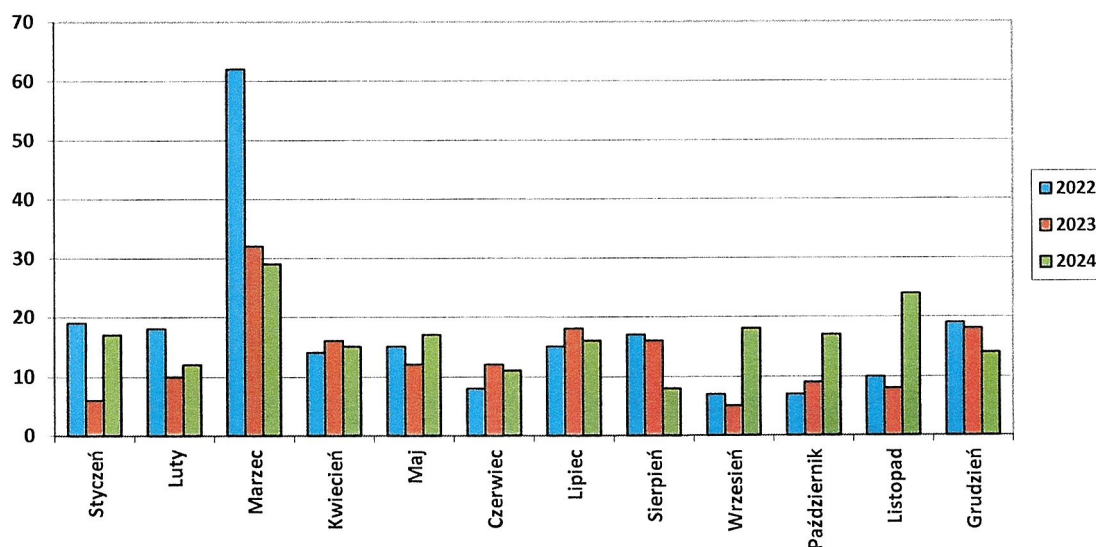


Ilość innych miejscowych zagrożeń w poszczególnych miesiącach danego roku

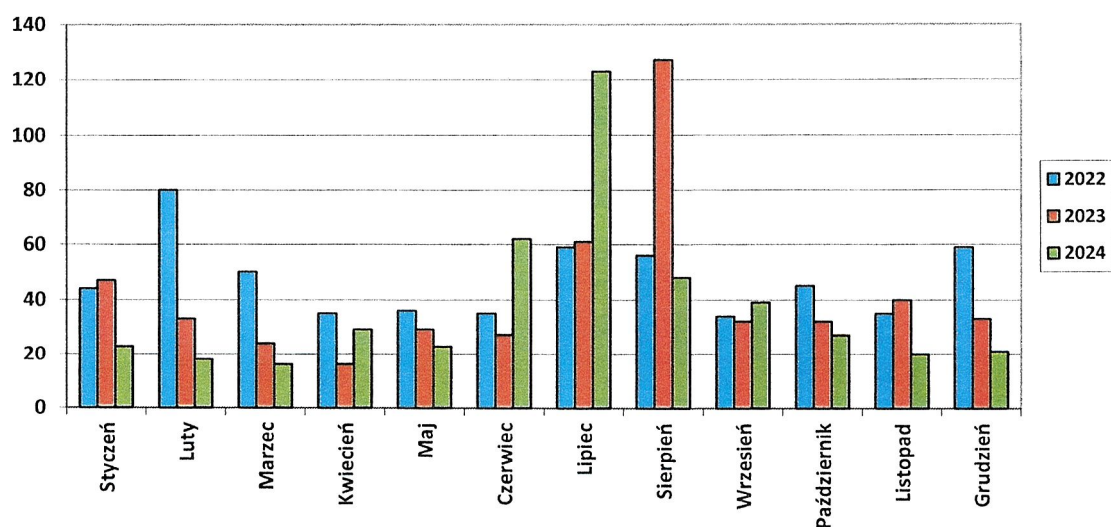

Ilość alarmów fałszywych w poszczególnych miesiącach danego roku:

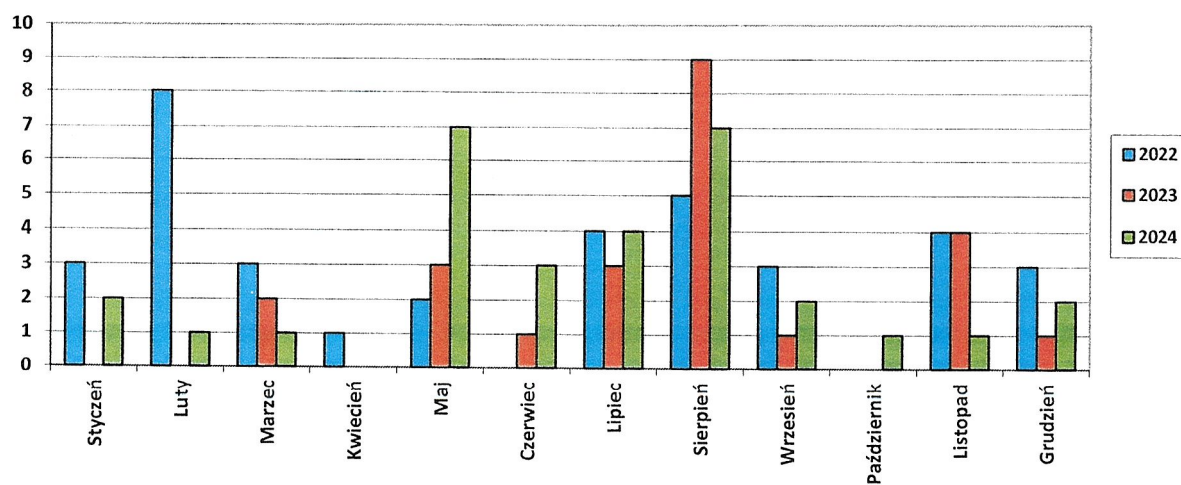

Ilość zdarzeń ogółem w poszczególnych miesiącach danego roku:

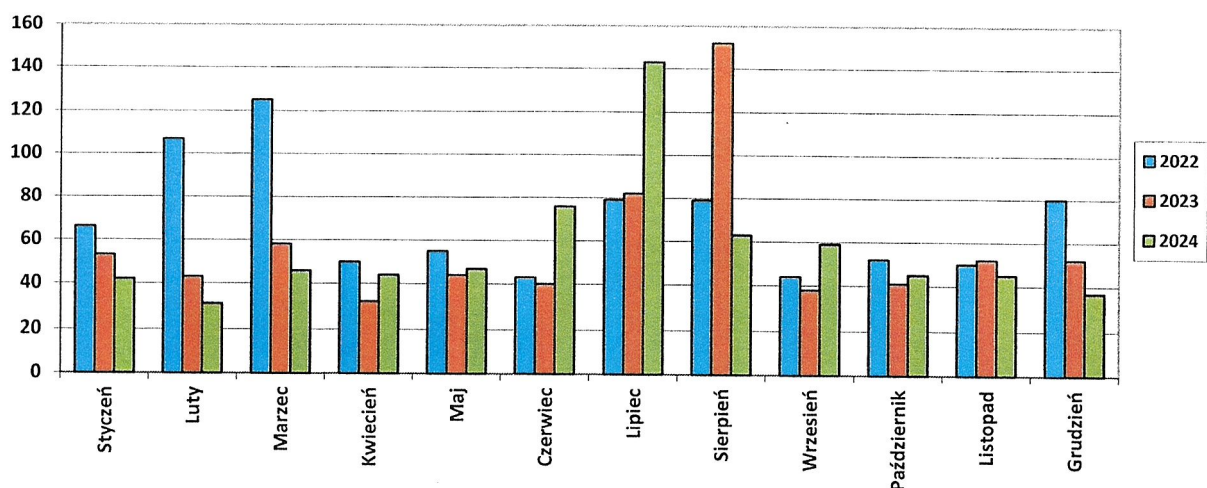


Podział ilości zdarzeń w układzie poszczególnych gmin powiatu krasnostawskiego, według ilości interwencji w latach 2022 – 2024 przedstawia się następująco:


MIASTO/GMINA	POŻAR			INNE MIEJSCOWE ZAGROŻENIE			ALARM FAŁSZYWY			OGÓLNA ILOŚĆ ZDARZEŃ		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Fajslawice	28	13	15	40	27	68	0	4	2	68	44	85
Gorzków	5	2	5	18	21	25	1	1	0	24	24	30
Izbica	33	38	42	71	61	50	1	3	2	105	102	94
m. Krasnystaw	42	26	28	155	125	114	20	13	12	217	164	154
gm. Krasnystaw	33	32	38	80	86	57	4	1	8	117	119	103
Kraśniczyn	25	20	15	50	40	25	1	1	0	76	61	40
Rudnik	10	9	12	22	19	14	2	0	0	34	28	26
Siennica Różana	10	4	11	37	28	18	2	0	1	49	32	30
Łopiennik Górny	27	6	12	49	60	33	1	0	5	77	66	50
Żółkiewka	15	12	20	46	34	45	2	1	1	63	47	66
RAZEM	228	162	198	568	501	449	34	24	31	830	687	678

Poniżej przedstawiono porównawcze wykresy dotyczące wyżej wymienionych informacji, z podziałem – każdy rodzaj zdarzenia w odrębnej tabeli (pożary, inne miejscowe zagrożenia, alarmy fałszywe, ogólna ilość zdarzeń).


Ilość pożarów w zależności od miejsca ich wystąpienia:

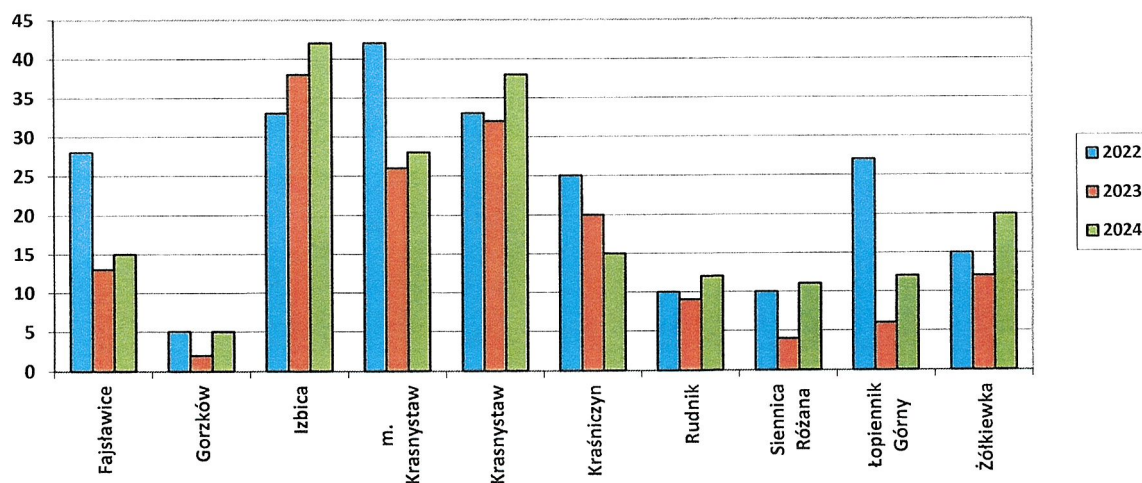


Ilość innych miejscowych zagrożeń w zależności od miejsca ich wystąpienia:

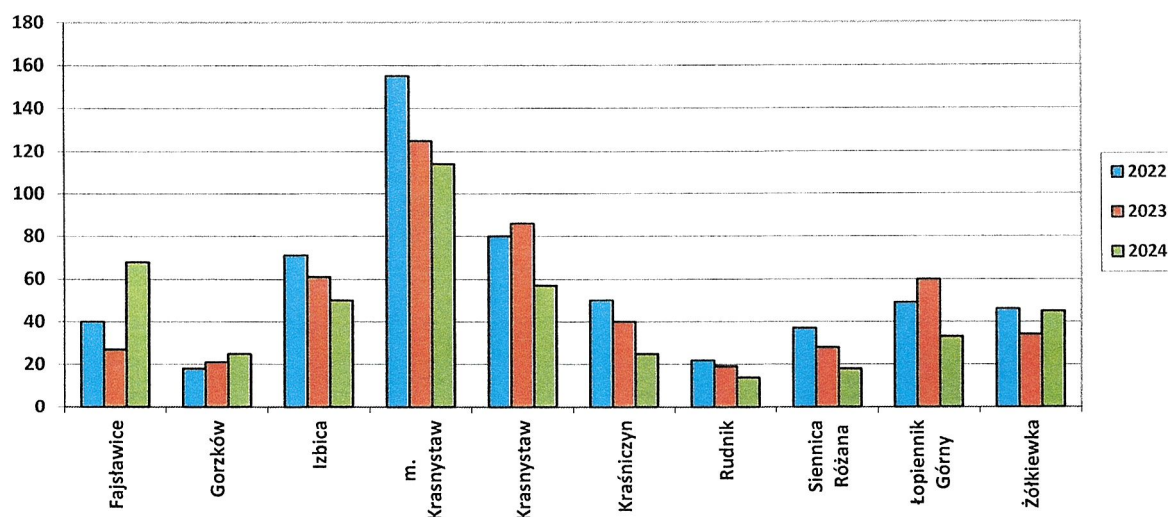

Ilość alarmów fałszywych w zależności od miejsca ich wystąpienia:

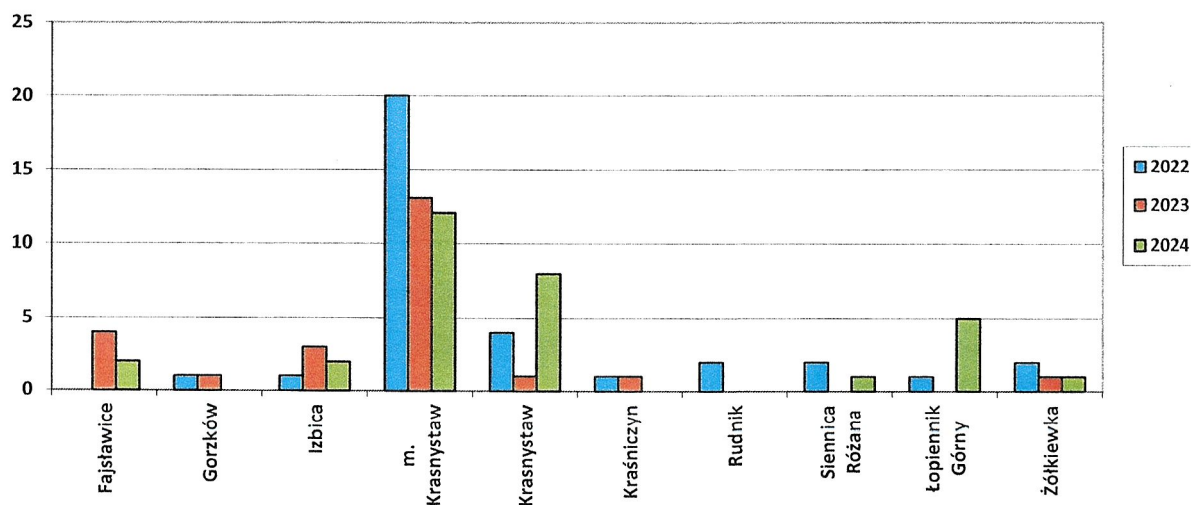

Ogólna ilość zdarzeń w zależności od miejsca ich wystąpienia:

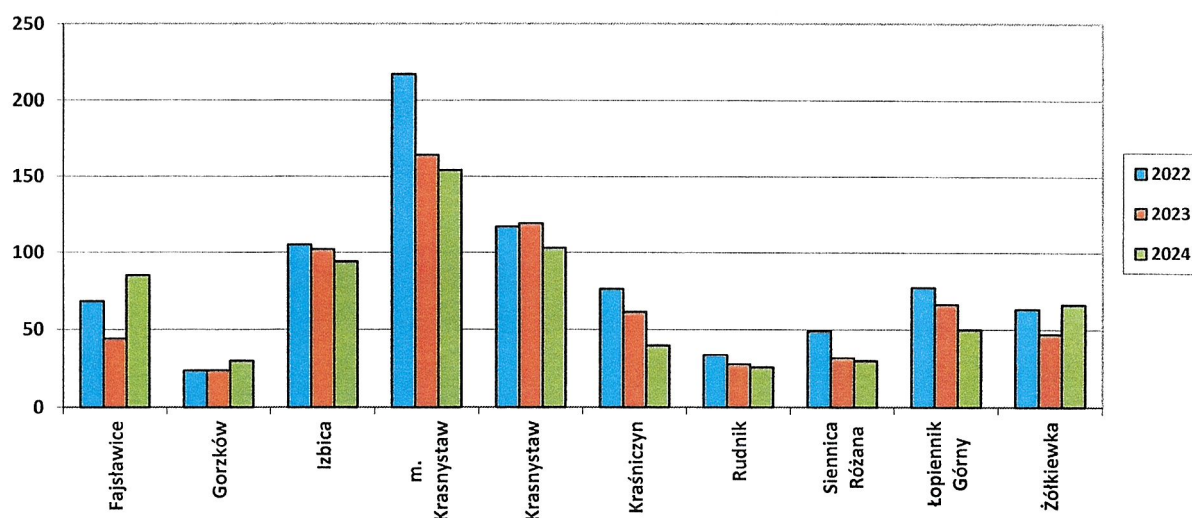

Przypuszczalne przyczyny pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń w rozbiciu na poszczególne lata (2022 – 2024).

W 2022 r. zanotowano:

a) 228 pożarów – najczęstszą przypuszczalną przyczyną powstania tego typu zdarzeń było:

- NOD przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapalniczki (110);
- nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe (46);
- wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności przewody, osprzęt oświetlenia, odbiorniki bez urządzeń grzewczych (11).

Pozostałe przypuszczalne przyczyny powstania pożarów nie przekroczyły 10, w związku z czym są nieistotne z punktu widzenia zagrożenia powiatu.

b) 568 innych miejscowych zagrożeń – najczęstszą przypuszczalną przyczyną powstania tego typu zdarzeń było:

- inne przyczyny (239);
- huragany, silne wiatry, tornada (127);
- niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu (88);
- gwałtowne opady atmosferyczne (27);
- nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie (22);
- akcje terrorystyczne (12).

Pozostałe przypuszczalne przyczyny powstania innych miejscowych zagrożeń nie przekroczyły 10, w związku z czym są nieistotne z punktu widzenia zagrożenia powiatu.

W 2023 r. zanotowano:

a) 162 pożary – najczęstszą przypuszczalną przyczyną powstania tego typu zdarzeń było:

- NOD przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapalniczki (55)
- Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe (41)
- Wady urządzeń i instalacji elektrycznych (10)

Pozostałe przypuszczalne przyczyny powstania pożarów nie przekroczyły 10 zdarzeń, w związku z czym są nieistotne z punktu widzenia zagrożenia powiatu.

b) 501 innych miejscowych zagrożeń – najczęstszą przypuszczalną przyczyną powstania tego typu zdarzeń było:

- huragany, silne wiatry, tornada (182);
- inne przyczyny (158);
- niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu (78);
- nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie (21);
- gwałtowne opady atmosferyczne (20).
- nieprawidłowa eksploatacja środków transportu (12)

Pozostałe przypuszczalne przyczyny powstania innych miejscowych zagrożeń nie przekroczyły 10, w związku z czym są nieistotne z punktu widzenia zagrożenia powiatu.

W 2024 r. zanotowano:

a) 198 pożarów – najczęstszą przypuszczalną przyczyną powstania tego typu zdarzeń było:

- NOD przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapalniczki (47);
- nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe (45);
- wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności przewody, osprzęt oświetlenia, odbiorniki bez urządzeń grzewczych (20);
- wady środków transportu (10);
- wady urządzeń mechanicznych (10);

Pozostałe przypuszczalne przyczyny powstania pożarów nie przekroczyły 10, w związku z czym są nieistotne z punktu widzenia zagrożenia powiatu.

b) 751 innych miejscowych zagrożeń – najczęstszą przypuszczalną przyczyną powstania tego typu zdarzeń było:

- huragany, silne wiatry, tornada (148);
- inne przyczyny (111);
- niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu (101);
- gwałtowne opady atmosferyczne (22).
- nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie (18);
- Wady środków transportu (12);
- Uszkodzenia sieci i instalacji przemysłowych (10).

Pozostałe przypuszczalne przyczyny powstania innych miejscowych zagrożeń nie przekroczyły 10, w związku z czym są nieistotne z punktu widzenia zagrożenia powiatu.


V. Analiza porównawcza wyników kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych za lata 2022 – 2024.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze realizowane w latach 2022 – 2024 miały na celu poprawę bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu krasnostawskiego. Zadania z tego zakresu były realizowane poprzez nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, a co za tym idzie doskonalono także metody rozpoznawania zagrożeń, elementy te były egzekwowane w czasie prowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych.

Ilość przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych w latach 2022 – 2024:

Rok \ Ilość	Kontrole podstawowe	Kontrole sprawdzające	Odbiory obiektów	Ogółem
2022	39	2	10	51
2023	51	1	8	60
2024	50	3	9	62


Zestawienie porównawcze przedstawia poniższy wykres:

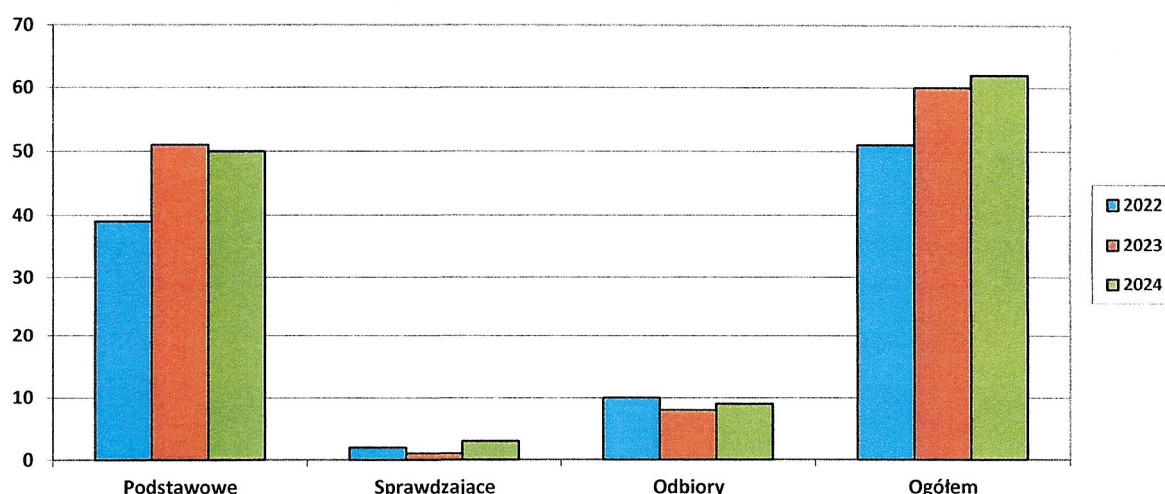

Rodzaje skontrolowanych obiektów w latach 2022 – 2024:

Rok \ Rodzaj obiektu	Użyteczności publicznej	Zamieszkania zbiorowego	Produkcyjne i magazynowe	Mieszkalne wielorodzinne	Gospodarstwa rolne	Leśnictwa	Razem obiektów
2022	40	3	42	0	1	15	101
2023	33	2	32	43	3	15	128
2024	37	12	39	9	1	15	113


Zestawienie porównawcze przedstawia poniższy wykres:

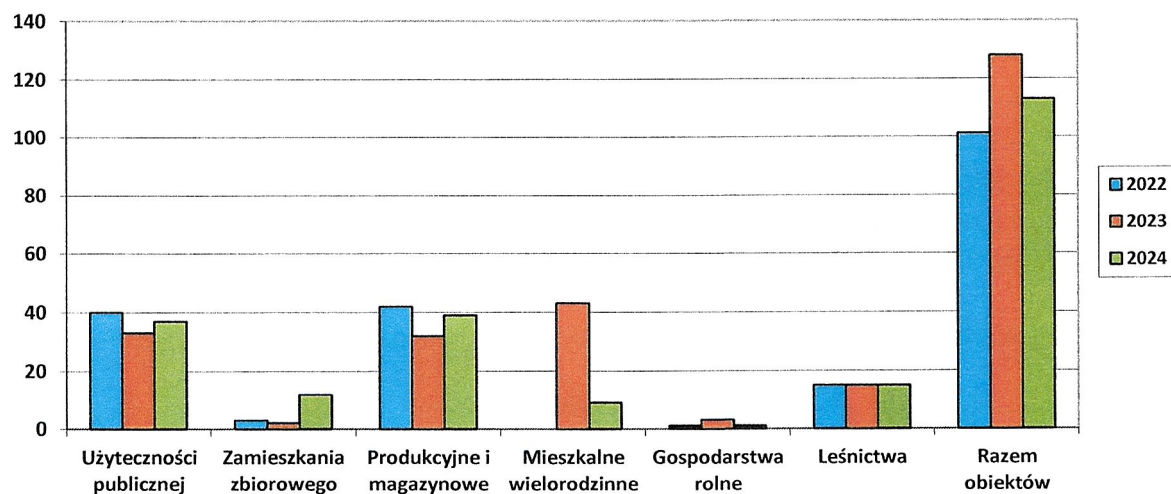


Ilość nieprawidłowości dotyczących ochrony przeciwpożarowej które zostały stwierdzone podczas przeprowadzonych kontroli w latach 2022 – 2024 w rozbiciu na rodzaje obiektów:

Rok \ Rodzaj obiektu	Użyteczności publicznej	Zamieszkania zbiorowego	Produkcyjne i magazynowe	Mieszkalne wielorodzinne	Gospodarstwa rolne	Leśnictwa	Łączna ilość nieprawidłowości
2022	54	5	33	0	0	0	92
2023	39	0	34	15	3	0	91
2024	50	10	27	2	0	0	89

Zestawienie porównawcze przedstawia poniższy wykres:

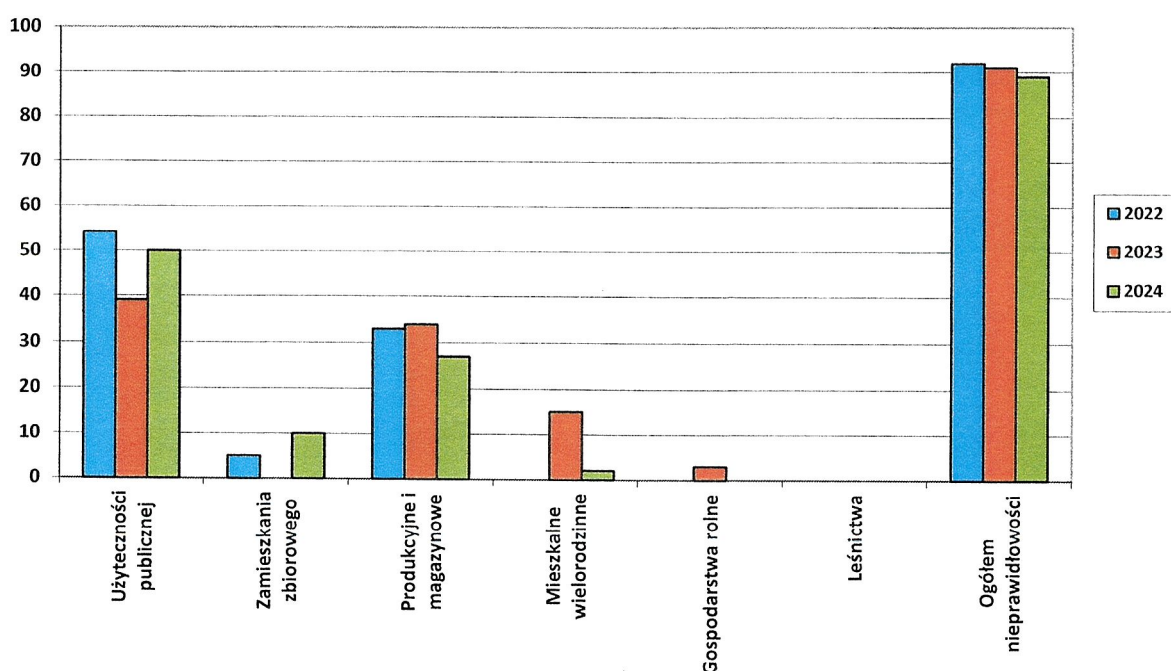

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami podczas przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych wydano w poszczególnych latach następującą ilość decyzji administracyjnych:

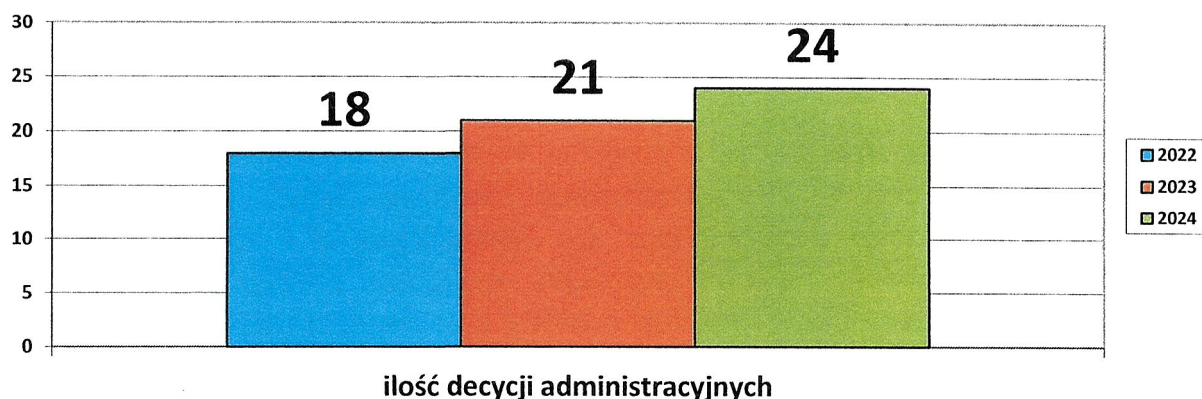

VI. Zabezpieczenie operacyjne powiatu krasnostawskiego

Nad zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego dla mieszkańców powiatu krasnostawskiego czuwają jednostki ochrony przeciwpożarowej w głównej mierze wchodzące w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Podstawowym celem KSRG jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne oraz ratownictwo ekologiczne i medyczne. Istotą organizacji jest stworzenie jednolitego i spójnego układu wiążącego ze sobą różne podmioty ratownicze, tak aby można było podjąć skutecznie każde działanie ratownicze.

Struktura systemu w powiecie opiera się na Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie, wiodącej i utrzymywanej z budżetu państwa służbie ratowniczej, jak również Ochotniczych Strażach Pożarnych, utrzymywanych z budżetów samorządowych i dotacji z budżetu państwa. Partnerstwo służb oparte jest na wzajemnym współdziałaniu, realizowaniu oczekiwanych przez Państwo standardów zadaniowych, organizacyjnych, szkoleniowych, sprzętowych i dokumentacyjnych, z możliwością organizowania pomocy ratowniczej i humanitarnej.

Wykaz jednostek KSRG:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| - JRG Krasnystaw | - m. Krasnystaw |
| - OSP Krakowskie Przedmieście | - m. Krasnystaw |
| - OSP Zastawie | - m. Krasnystaw |
| - OSP Krupe | - gm. Krasnystaw |
| - OSP Małochwiej Duży | - gm. Krasnystaw |
| - OSP Brzeziny | - gm. Kraśniczyn |
| - OSP Kraśniczyn | - gm. Kraśniczyn |
| - OSP Gorzków | - gm. Gorzków |
| - OSP Izbica | - m. Izbica |
| - OSP Wólka Orłowska | - gm. Izbica |
| - OSP Ostrzyca | - gm. Izbica |
| - OSP Rudnik | - gm. Rudnik |

- | | |
|------------------------|------------------------|
| - OSP Siennica Różana | - gm. Siennica Różana. |
| - OSP Siedliska Drugie | - gm. Fajstławice |
| - OSP Fajstławice | - gm. Fajstławice |
| - OSP Żółkiewka | - gm. Żółkiewka |
| - OSP Krzywe | - gm. Łopiennik Górny |

Gotowość operacyjna sił i środków KSRG, w szczególności dyspozycyjność, wyszkolenie i wyposażenie w sprzęt ratowniczy, umożliwia ich dysponowanie w trybie pilnym według kryterium obszaru chronionego, tzn. niezbędnych sił i środków do likwidacji lub ograniczania powstałego nagłego zagrożenia, mogących przybyć na miejsce zdarzenia w najkrótszym czasie. Sieć jednostek ochrony przeciwpożarowej umożliwia dotarcie sił ratowniczych do zagrożonej ludności w ciągu 15 min do 90% zdarzeń.

W przypadku, gdy siły i środki, dysponowane przez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie, podmiotów KSRG i innych podmiotów uczestniczących w działaniu ratowniczym są niewystarczające, czynności ratownicze realizują również siły i środki podmiotów KSRG zadysponowane z obszaru województwa przez Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Natomiast w przypadku gdy siły i środki podmiotów KSRG dysponowane przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie są niewystarczające, czynności ratownicze realizują również podmioty KSRG zadysponowane z obszaru kraju przez Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności /KCKRiOL/.

Jednostki OSP z KSRG posiadają wyszkolenie i wyposażenie nie odbiegające od jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Także pozostałe jednostki OSP z terenu poszczególnych gmin corocznie doposażają się w sprzęt ratowniczo-gaśniczy a ich członkowie uzupełniają wyszkolenie.

Normatyw wyposażenia OSP KSRG

Z uwagi na potrzebę zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa ratowników jak też wymogu realizacji samodzielnych działań ratowniczych przez jednostki OSP włączone do KSRG, w szczególności gaszenie pożarów wewnątrz obiektów i ratownictwo podczas zdarzeń na drogach, został opracowany „Standard wyposażenia średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GBA), przeznaczonego dla jednostki OSP włączonej do ksrg oraz OSP ujętej w zbiorczym planie sieci jednostek OSP przewidzianych do włączenia do ksrg” z kwietnia 2019 r. oraz wyszkolenia druhów, do którego powinny dążyć jednostki OSP określony w „Analizie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego”, opracowanej przez Komendę Główną PSP i zatwierdzonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w marcu 2011 r.

Strażnica

Wszystkie jednostki OSP są zobowiązane posiadać strażnice wyposażoną w:

- co najmniej dwa stanowiska garażowe,
- ogrzewanie, w tym stanowisk garażowych,
- zainstalowany system selektywnego alarmowania

Wyposażenie w sprzęt i urządzenia pożarnicze

➤ Samochody bojowe

Wszystkie jednostki OSP są wyposażone w co najmniej samochód gaśniczy średni z wyposażeniem posiadający moduł techniczny lub samochód gaśniczy średni i samochód techniczny z wyposażeniem, o okresie eksploatacji poniżej 30 lat (od daty produkcji bądź karosacji/zabudowy), umożliwiającą realizację założonych działań ratowniczych.

Wyjątek stanowią pojazdy przekraczające 30 letni okres eksploatacji z jednostek OSP :

Ostrzyca - Mercedes GBA 2,5/16 z 1978 r. oraz Jelcz GCBA 10/32 z 1984 r.
Rudnik - Jelcz GCBA 6/32 1990 r.

Wyposażenie, niezbędne do realizacji podstawowych zadań ratowniczo-gaśniczych:

Wszystkie jednostki OSP spełniają standard wyposażenia normatywu tj:

- aparaty oddechowe nadciśnieniowe – co najmniej 6 kompletów,
- hydrauliczne narzędzia ratownicze – co najmniej 1 zestaw (rozpieracz + nożyce + pompa),
- agregat prądowłóczy min. 2,2 kW – co najmniej 1 szt.,
- pompa do wody zanieczyszczonej o wydajności min. 1000 l/min – co najmniej 1 szt.,
- radiotelefon nasobny – co najmniej 4 szt.,
- zestaw PSP R1 – co najmniej 1 szt.

Wyposażenie indywidualne strażaka ratownika.

Jednostki OSP powinny mieć wyposażone w minimum 12 kompletów środków ochronny indywidualnej wraz z uzbrojeniem osobistym (ubranie specjalne, obuwie strażackie, rękawice specjalne, hełm i pas strażacki, zatrzaśnik, toporek, podpinka, kominiarka) dla zabezpieczenia obsad dwóch zastępów biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Stan osobowy jednostek OSP włączonych do KSRG.

Jednostka OSP włączona do KSRG powinna posiadać w swoich szeregach co najmniej **12** ratowników (2 obsady samochodu gaśniczego średniego) spełniających wymagania bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych będących w stałej gotowości operacyjnej. Kryteria udziału w bezpośrednich działaniach ratowniczych zawarte są w Ustawie o ochotniczych strażach pożarnych z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 257 ze zm.). Do tych kryteriów zalicza się:

- a) ukończenie 18 lat, a nie ukończenie 65 lat. Dopuszcza się pełnienie funkcji kierowcy przez strażaków ratowników OSP po ukończeniu przez nich 65 lat pod warunkiem posiadania aktualnych badań lekarskich dopuszczających do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.,
- b) posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, podczas wykonywania powierzonych zadań,
- c) posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do udziału w działaniach ratowniczych,
- d) odbycie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
- e) ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia podstawowego przygotowującego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.

ORGANIZACJA RATOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO.

Na terenie powiatu krasnostawskiego funkcjonuje sieć podmiotów KSRG realizujących zadania podstawowe z zakresu ratownictwa specjalistycznego w wymienionych dziedzinach ratownictwa /główne braki w wyposażeniu do spełnienia standardu minimalnego wyposażenia/:

1. Ratownictwo Wodne:

- JRG Krasnystaw
- OSP Żółkiewka
- OSP Krakowskie Przedmieście
- OSP Izbica
- OSP Siennica Różana
- OSP Kraśniczyn

2. Ratownictwo Wysokościowe.

- JRG Krasnystaw
- OSP Krzywe
- OSP Izbica

3. Ratownictwo Chemiczno-Ekologiczne/z uwagi na brak dofinansowania w danej dziedzinie jednostki OSP nie spełniają wymagań sprzętowych/:

- JRG Krasnystaw

4. Ratownictwo Poszukiwawczo-Ratownicze /z uwagi na brak dofinansowania w danej dziedzinie jednostki OSP nie spełniają wymagań sprzętowych/:

- JRG Krasnystaw
- OSP Gorzków
- OSP Brzeziny
- OSP Rudnik
- OSP Ostrzyca
- OSP Krupe

5. Ratownictwo Techniczne:

- JRG Krasnystaw
- OSP Żółkiewka
- OSP Siedliska Drugie
- OSP Małochwiej Duży
- OSP Izbica
- OSP Sienica Różana
- OSP Krzywe
- OSP Zastawie
- OSP Fajstławice

6. Pluton Ratowniczy:

- JRG Krasnystaw
- OSP Zastawie
- OSP Krupe
- OSP Sienica Różana
- OSP Krzywe

VII. Ocena zagrożenia poszczególnych gmin oraz powiatu krasnostawskiego

1. Określenie stopnia zagrożenia miasta/gmin położonych na terenie powiatu krasnostawskiego:

Lp.	Miasto – Gmina	Wartości poszczególnych kryteriów zagrożenia	Wartość wskaźnika zagrożenia miasta/gminy [H _G]	Stopień zagrożenia miasta/gminy
1	M. Krasnystaw	Z _I - 2 Z _{II} - 6 Z _{III} - 5 Z _{IV} - 4 Z _V - 0	5,57	Z _{III} G
2	Gm. Krasnystaw	Z _I - 3 Z _{II} - 6 Z _{III} - 6 Z _{IV} - 2 Z _V - 0	5,10	Z _{III} G
3	Gm. Fajstławice	Z _I - 7 Z _{II} - 5 Z _{III} - 4 Z _{IV} - 1 Z _V - 0	4,48	Z _{II} G
4	Gm. Gorzków	Z _I - 11 Z _{II} - 5 Z _{III} - 1 Z _{IV} - 0 Z _V - 0	3,78	Z _I G
5	Gm. Izbica	Z _I - 4 Z _{II} - 7 Z _{III} - 6 Z _{IV} - 0 Z _V - 0	4,55	Z _{II} G
6	Gm. Kraśniczyn	Z _I - 11 Z _{II} - 4 Z _{III} - 2 Z _{IV} - 0 Z _V - 0	3,87	Z _{II} G
7	Gm. Łopiennik Górny	Z _I - 7 Z _{II} - 6 Z _{III} - 3 Z _{IV} - 1 Z _V - 0	4,20	Z _{II} G
8	Gm. Rudnik	Z _I - 13 Z _{II} - 3 Z _{III} - 1 Z _{IV} - 0 Z _V - 0	3,68	Z _I G
9	Gm. Siennica Różana	Z _I - 7 Z _{II} - 8 Z _{III} - 2 Z _{IV} - 0 Z _V - 0	4,07	Z _{II} G
10	Gm. Żółkiewka	Z _I - 8 Z _{II} - 7 Z _{III} - 2 Z _{IV} - 0 Z _V - 0	4,02	Z _{II} G

Powyższe oznaczenia określają następujące stopnie zagrożeń:

- Z_I – bardzo małe zagrożenie,
- Z_{II} – małe zagrożenie,
- Z_{III} – średnie zagrożenie,
- Z_{IV} – duże zagrożenie,
- Z_V – bardzo duże zagrożenie.

2. Określenie stopnia zagrożeń powiatu krasnostawskiego.

Stopień zagrożenia powiatu określono jako wypadkową ze stopni zagrożenia poszczególnych gmin z obszaru całego powiatu krasnostawskiego.

Opierając się na arkuszach kalkulacyjnych z poszczególnych gmin sporządzono zbiorczy arkusz kalkulacyjny dla powiatu krasnostawskiego, poprzez wpisanie w odpowiednie okienka liczby, stanowiącej sumę (krotność) występowania danego kryterium (czynnika) zagrożenia, w danym stopniu zagrożenia, w gminach zlokalizowanych na terenie powiatu.

Wartość wskaźnika zagrożenia powiatu krasnostawskiego wynosi **H_P = 4,35** i mieści się w przedziale [3,6 ÷ 4,66], a co za tym idzie powiat zaliczamy do stopnia zagrożenia **Z_{IIIP}**.

Lp.	Kryterium (czynnik) zagrożenia	Stopnie zagrożenia				
		Z _I	Z _{II}	Z _{III}	Z _{IV}	Z _V
		73	57	32	8	0
1	Liczba mieszkańców gminy	9	1	0	0	0
2	Rodzaj zabudowy	0	9	1	0	0
3	Palność konstrukcji budynków	0	10	0	0	0
4	Wysokość budynków	5	4	0	1	0
5	Kategoria zagrożenia ludzi	1	2	6	1	0
6	Zakłady przemysłowe, w tym magazynowe oraz porty rzeczne i morskie	6	4	0	0	0
7	Rurociągi do transportu ropy naftowej i produktów naftowych oraz gazociągi	5	1	0	4	0
8	Drogi	5	0	5	0	0
9	Linie kolejowe	6	4	0	0	0
10	Transport drogowy towarów niebezpiecznych	4	2	4	0	0
11	Transport kolejowy towarów niebezpiecznych	7	0	3	0	0
12	Cieki wodne i budowle hydrotechniczne (zagrożenie powodziowe)	4	2	2	2	0
13	Cieki i zbiorniki wodne (zagrożenie utonięciami)	4	6	0	0	0
14	Zagrożenie pożarami lasów	5	4	1	0	0
15	Stwarzające szczególne zagrożenie pożarowe nieleśne ekosystemy lądowe	0	0	10	0	0
16	Lotniska lub tereny operacyjne lotnisk (promień 9,3 km) oraz lądowiska dla śmigłowców	2	8	0	0	0
17	Pozostałe zagrożenia	10	0	0	0	0

VIII. Wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

W 2024 roku realizowane zadania w zakresie kontrolno-rozpoznawczym miały na celu zapewnienie dla potrzeb operacyjnych informacji o zagrożeniach pożarowych i innych miejscowych zagrożeniach oraz poprawę stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu krasnostawskiego. Zadania z tego zakresu były realizowane poprzez nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, a co za tym idzie doskonalono także metody rozpoznawania zagrożeń, elementy te były egzekwowane w czasie prowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych samodzielnie jak również z innymi instytucjami kontrolującymi oraz podczas ćwiczeń operacyjno-technicznych jednostek ochrony przeciwpożarowej.

W ramach realizacji zadań kontrolno-rozpoznawczych w roku 2024 przeprowadzono ogółem **62** czynności kontrolno-rozpoznawczych kontrolując **113** obiektów.

Spośród przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych w poszczególnych grupach kontrolą objęto następujące obiekty:

- **32** kontroli przeprowadzono w **37** obiektach użyteczności publicznej,
- **6** kontrole przeprowadzono w **12** obiektach zamieszkania zbiorowego,
- **17** kontroli przeprowadzono w **39** obiektach produkcyjnych i magazynowych,
- **3** kontrole przeprowadzono w **9** obiektach gospodarstw rolnych,
- **1** kontrola na **1** kompleksie leśnym administrowanym przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie,
- **2** kontrole w **15** leśnictwach administrowanych przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krasnostaw oraz Nadleśnictwo Chełm.

Podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych ujawniono ogółem **89** nieprawidłowości, które stanowiły naruszenie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

Najczęściej wykrywane nieprawidłowości w obiektach dotyczyły:

- braku wykonania wymaganych badań instalacji użytkowych,
- braku opracowanych bądź uaktualnianych instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
- niewłaściwego utrzymania dróg ewakuacyjnych /oznakowanie, drożność, itp./
- braku wykonania wymaganych badań urządzeń przeciwpożarowych oraz ich niesprawność,
- braku wystarczającej ilości, bądź braku legalizacji i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego,
- braku zapoznania użytkowników obiektu z przepisami przeciwpożarowymi przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze stanowiły podstawę do wydania **24** decyzji administracyjnych, nakazujących wyeliminowanie stwierdzonych

nieprawidłowości. W stosunku do winnych naruszeń przepisów przeciwpożarowych stosowano również pouczenia (nie nakładano grzywnien w drodze mandatów karnych).

Ponadto wydano **5** postanowień w sprawie uzgodnienia warunków ochrony przeciwpożarowej zawieranych w operatach przeciwpożarowych w związku z wydawaniem zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Działania kontrolno-rozpoznawcze w 2024 roku skierowane zostały na obiekty, w których przebywać mogą mniejsze skupiska ludzi z uwagi na pandemię takie jak składowiska odpadów oraz obiekty produkcyjne i magazynowe. W wyniku tych działań udało się wyeliminować wiele nieprawidłowości wydając decyzje administracyjne, co pozwoliło niewątpliwie na podniesienie poziomu zabezpieczenia przeciwpożarowego kontrolowanych obiektów i terenów.

W ramach realizacji zaplanowanych zadań zbierane były informacje o rodzaju i ilości przechowywanych substancji niebezpiecznych w zakładach zlokalizowanych na terenie powiatu. Dane te posłużyły do dokonania aktualizacji bazy danych katalogu zagrożeń.

Na terenie powiatu krasnostawskiego nie występują zakłady zakwalifikowane do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Z ogólnej liczby **62** wykonanych w 2024 roku czynności kontrolno-rozpoznawczych **9** kontroli stanowiły kontrole obiektów, prowadzone w trybie art. 56 ustawy Prawo Budowlane tj. kontrole związane ze zgłoszeniem i zamiarem przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego.

W związku z realizacją przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, przeprowadzono **3** kontrole, kontrolując pod względem bezpieczeństwa pożarowego wytypowane do wypoczynku obiekty. Wydano **3** opinie w tym zakresie na podstawie kontroli przeprowadzonych w 2024 r.

Do Komendanta Powiatowego PSP w Krasnymstawie wpłynęło ogółem **15** zawiadomień związanych ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego terenów, celem zaopiniowania. Wszystkie plany zostały zaopiniowane pozytywnie, ponadto informowano o zasadach lokalizacji zakładów stwarzających duże lub zwiększone zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, o konieczności zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, o konieczności zapewnienia dróg pożarowych do obiektów oraz o zachowaniu minimalnych dopuszczalnych odległości od granicy lasu.

IX. Działalność informacyjno-profilaktyczna

W 2024 r. realizowano między innymi następujące zagadnienia w zakresie działalności informacyjno-profilaktycznej:

- realizowano działania w zakresie których, przeprowadzono pogadanki na temat odpowiedniego zachowania się w sytuacjach zagrożeń. Pogadanki połączone były w niektórych przypadkach z pokazami sprzętu ratowniczego,

- uczestniczono w prowadzonych praktycznych sprawdzieniach organizacji oraz warunków ewakuacji w różnego rodzaju obiektach, przede wszystkim w szkołach i przedszkolach,
- kontynuowana była kampania społeczna „Czad i Ogień. Obudź Czujność”, „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa” których bezpośrednim celem jest zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych w mieszkaniach i domach w okresie grzewczym, a pośrednim zbudowanie świadomości społecznej o tym zagrożeniu.

Ponadto inicjowano działania zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu krasnostawskiego poprzez skierowanie wystąpień, w tym przede wszystkim do: samorządów oraz zarządców obiektów użyteczności publicznej i innych instytucji.

Na bieżąco prowadzono i aktualizowano serwis internetowy tutejszej komendy, przede wszystkim informując o możliwości powstawania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń oraz zamieszczając informacje mające na celu poprawę bezpieczeństwa ludności powiatu krasnostawskiego.

X. Kierunki działań na 2025 r.

1. W roku 2025 szczególny nacisk zostanie położony na przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiektach budowlanych istotnych z punktu widzenia zagrożenia pożarowego, między innymi w obiektach użyteczności publicznej, szkołach, budynkach mogących stwarzać zagrożenie dla życia ludzi, w halach sprzedażowych i marketach, budynkach administracyjnych jednostek samorządowych, obiektach magazynowych i produkcyjnych oraz w obiektach, w których stwierdzono nieprawidłowości w roku 2024.
2. Mając na uwadze zdrowie i życie dzieci i młodzieży przebywającej na zimowym bądź letnim wypoczynku, na terenie powiatu krasnostawskiego przeprowadzane będą wzorem lat ubiegłych, kontrole obiektów, w których planowane będzie przeprowadzenie takiej formy wypoczynku.
3. Prowadzone będą również czynności kontrolno-rozpoznawcze związane z wydawaniem stanowisk w zakresie oceny zgodności wykonania obiektów budowlanych z projektem budowlanym oraz kontrole związane z wydawaniem opinii w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów.
4. Tak jak w latach poprzednich, funkcjonariusze tutejszej komendy będą uczestniczyć w praktycznych sprawdzianach organizacji i warunków ewakuacji w szczególności w obiektach szkół i przedszkoli. Ponadto zostanie zwiększony nadzór nad wykonaniem próbnych ewakuacji w innych obiektach zobowiązanych do przeprowadzenia takich sprawdzianów.
5. Opiniowane będą plany zagospodarowania przestrzennego terenów na obszarze powiatu krasnostawskiego. Podczas opiniowania zamieszczane będą informacje dotyczące zasad lokalizacji zakładów stwarzających duże lub zwiększone ryzyko wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, o konieczności zapewnienia przeciwpożarowego

zaopatrzenia wodnego, zapewnienia dróg pożarowych do obiektów oraz o zachowaniu minimalnych dopuszczalnych odległości od granicy lasu.

6. W okresach wiosennym, letnim oraz zimowym kierowane będą wystąpienia do właścicieli, użytkowników oraz zarządców obiektów o mogących wystąpić zagrożeniach tj. dotyczące wypalania traw na nieużytkach, zachowania bezpieczeństwa w czasie żniw, oraz przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i budowlanych podczas użytkowania urządzeń ogrzewczych, a także czyszczenia przewodów kominowych. Informacje te będą również zamieszczane na stronie internetowej tutejszej komendy.

7. W 2025 r. będzie kontynuowana akcja prezentacji Sali Edukacyjnej „Ognik”, która została utworzona w tutejszej komendzie w 2016 r. Główne założenia programu „Ognik” to poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią.

8. Ze względu na braki szkoleniowe druhów w jednostkach OSP, tutejsza komenda planuje zorganizowanie szkoleń w zakresie:

- Kierowców konserwatorów, (18.09.2025),
- Dowódców, (03.10.2025),
- Podstawowym, (10.10.2025),

9. Inspekcje gotowości operacyjnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej zostaną przeprowadzone na każdej zmianie służbowej w I półroczu 2025 roku, natomiast inspekcje dla wszystkich jednostek OSP włączonych do KSRG oraz wytypowanych jednostek OSP nie włączonych do KSRG, zostaną przeprowadzone w II półroczu 2025 r.

10. W 2025 r. planowane są ćwiczenia operacyjno-techniczne umożliwiające doskonalenie posługiwania się sprzętem oraz wykorzystanie jego możliwości w trakcie wykonywania podstawowych czynności ratowniczych dla jednostek OSP KSRG.

11. W 2025 r. zostaną przeprowadzone Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

XI. Wnioski:

1. Fakt zakupu jak i wymiany sprzętu specjalistycznego pomiędzy jednostkami OSP i podmiotami gospodarczymi w ramach gminy nie jest zgłaszany do tutejszej komendy, należy uczulić jednostki OSP oraz samorządy gminne w powyższym zakresie.
2. Należy zwrócić szczególną uwagę na brak aktualnych badań lekarskich u części członków OSP KSRG oraz udziału w akcjach osób niespełniających wymogów.
3. Należy pamiętać, że ochrona osobista strażaków OSP tj.: niekompletne umundurowanie, niepełne uzbrojenie osobiste, niepełne obsady samochodów ratowniczych nie pozwalają na bezpieczne i skuteczne prowadzenie działań ratowniczych.
4. W związku z zagrożeniem pożarowym w okresie letnim, przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Urzędów Gmin powinny nasilić akcję profilaktyczną w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i zabezpieczenia przeciwpożarowego zbioru płodów rolnych.
5. W związku z coraz większą ilością zagrożeń związanych występowaniem silnych wiatrów, przedstawiciele Urzędów Gmin powinni systematycznie doposażać jednostki

Ochotniczych Straży Pożarnych oraz własne magazyny w plandeki do zabezpieczania ewentualnych szkód spowodowanych ww. zjawiskami atmosferycznymi.

6. Analizując ilość zaistniałych nieprawidłowości w obiektach użyteczności publicznej należy kontynuować akcję profilaktyczną i kontrolną w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i zabezpieczenia przeciwpożarowego ww. obiektów.
7. W związku ze stwierdzeniem podczas prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeń oraz czynności kontrolno-rozpoznawczych, że sieć wodociągowa przeciwpożarowa nie działa prawidłowo, należy kontynuować 2025 roku czynności kontrolno-rozpoznawcze wybranych sieci wodociągowych z hydrantami przeciwpożarowymi, powiększając bazę lokalizacji hydrantów w aplikacji „OSM hydrant”.
8. Analizując ilość pożarów, których przypuszczalnymi przyczynami była nieprawidłowa eksploatacja oraz wady urządzeń grzewczych na paliwo stałe należy przypominać administratorom obiektów użyteczności publicznej jak również użytkownikom budynków mieszkalnych położonych na terenie poszczególnych gmin o obowiązku usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych oraz przeglądu urządzeń grzewczych gazowych, elektrycznych i na paliwo stałe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. W związku z możliwością ewentualnego wystąpienia zagrożenia powodziowego, należy zobowiązać podległych administratorów obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie poszczególnych gmin do sprawdzenia i oczyszczenia urządzeń i instalacji odprowadzających wody roztopowe, opadowe oraz zabezpieczenia obiektów budowlanych przed skutkami wyżej wymienionych zagrożeń.

Opracowano:
Wydział Operacyjno-Rozpoznawczy
KP PSP w Krasnymstawie

mł. kpt. Piotr Czemerys
asp. Tomasz Kozorys

